




- SUO RIUTILIZZO DIDATTICO/CULTURALE - FASE I

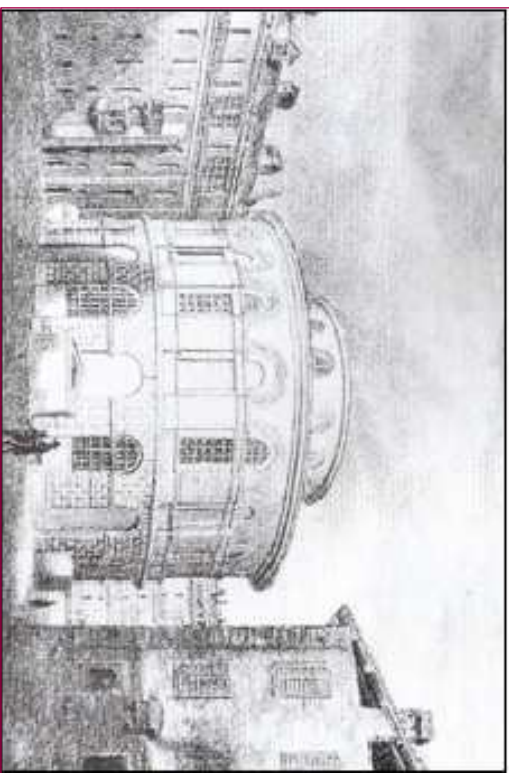

PROGETTO DEFINITIVO

[illegible]

IMPIANTI ELETTRICI

SCALA ELABORATO 1:100	ALIM. GENERALE DI SICUREZZA SCHEMA A BLOCCHI		E01-03P
SCALA PIOT 1:10	EMISSIONE November 2014	REVISIONE November 2015	DISCANTORE P.L. Ferrari Francesco

Legenda

Legendo	
	Quadro Elettrico
	Cavi di alimentazione
	Predisporre solo gli spazi
	Risorse di dissinamentazione

NOTE

1- lcc presunta al punto di consegna AEM

```

UT086 lcc= 20KA
monofase lcc=.....A

```

2- Lo C.d.t. tra i quadri generali ed i quadri secondari non dovrà superare il valore di 1,5%-2% e

comunque lo c.d.t. complessivo non dovrà essere
Le sezioni indicate sono le minime da odottore, m

percorso stabilito in sede di esecuzione dei lavori.

3- I cavi utilizzati saranno flessibili del tipo non p

specificato in Capitolo).

Ritorno: FG10 DM1 0,6/1 KV CEI 20-35, 20-38-FG70R

Riferimento: FTG10 OM1 CEI 20-22/20-36/20-37/20-45

4 = |covi| saranno positivi

- in canalizzazione metallica principale per i percorsi orizzontali

- in canale o filo all'interno dei cavedi per i percorsi verticali

- sotto traccia per i percorsi verticali nei locali;
- in tubazione sotto pavimento nei percorsi orizzontali;

- le tubazioni di derivazione in PVC rigido liscio e raramente in corrugato

5- I vuoti tra cavi e canalizzazione in corrispondenza di attraversamenti di comparti antincendio saranno sigillati con materiali resistenti al fuoco.

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

0 = i conduttori di protezione, uno stesso sezione dei conduttori di fase e uno stesso tipo (nodo 3/4).

interrato in corrispondenza delle colonne montanti (vedi dis. impianto di terra).

7 - Occorre realizzare un percorso in tubazioni isolate (corrugate esternamente e lisce all'interno) dal pozzo tecnico (Piano Terra) al pozzetto di connessione al piano interrato ed al cavidotto presente nel locale tecnico.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

