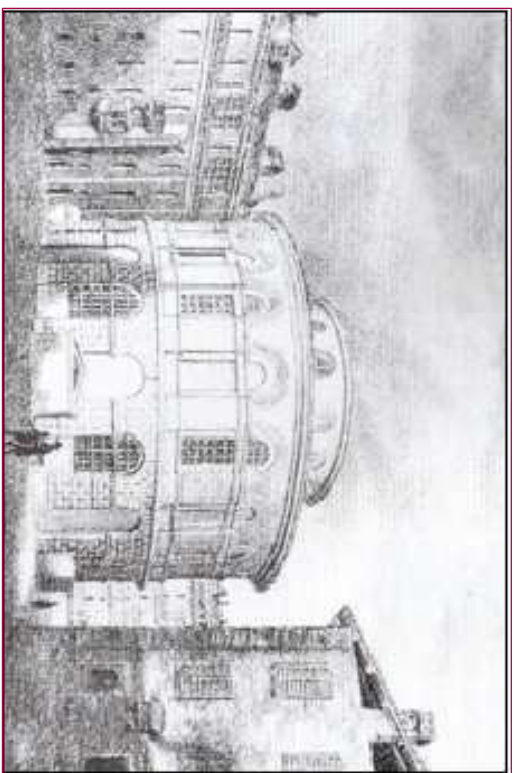


AL FINE DEL SUO RIUTILIZZO DIDATTICO/CULTURALE - FASE I
E DI RECUPERO E RISISTEMAZIONE DELLA ROTONDA DEL TAI





PROGETTO DEFINITIVO

Responsabile tecnico, Progettazione e Collaudi del Servizio	Arch. Rosalia Russo
Progettista per le opere idrauliche e di restauro	Ing. Maria Ciferri
Progettista per le opere impiantistiche	Ing. Alfredo Poma
Progettista per gli aspetti della prevenzione incendi	Ing. Claudio Massimino
Progettista per le opere della sicurezza	Ing. Claudio Chianfardini
Supervisore tecnico al progetto per le opere impiantistiche	Ing. Daniele Caselli
Supervisore tecnico al progetto per gli aspetti strutturali	Ing. Marco Sallustio
Collaboratore per le opere impiantistiche	Cesare Bardi Sallustio
Collaboratore per le opere strutturali	Cesare Bardi Sallustio
Collaboratore per la verifica delle opere di restauro	Cesare Bardi Sallustio
Collaboratore per le opere di restauro	Cesare Bardi Sallustio
Collaboratore per le opere impiantistiche e dettagli costruttivi	Cesare Bardi Sallustio
Collaboratore per le opere impiantistiche	Cesare Bardi Sallustio
Collaboratore per le opere impiantistiche	Cesare Bardi Sallustio
Supervisore tecnico al progetto per la redazione della	Cesare Bardi Sallustio
procedura di restauro	Cesare Bardi Sallustio

IMPIANTI ELETTRICI

SCALA ELABORATO	IMPIANTO DI TERRA			E01-05P
1:100	SCHEMA ALTIMETRICO			
SCALA PILOT				
1:10	EMISSIONE	REVISIONE	DISEGNATORE	
	Novembre 2014	Novembre 2015	P.L. Ferruti Francesco	

LEGENDA

	DISPENSORE A PICCHETTO ISPEZIONABILE
	DISPENSORE A PICCHETTO NON ISPEZIONABILE
	COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA
	PICCHETTI DI TERRA
	SCARICATORE DI SOVRAPENSIONE
	Quadro di Telefonia e Dati
	Predisporre solo gli spazi

NOTE

- I conduttori di protezione, dello stesso spessore del conduttore di fase e dello stesso tipo (gratia 3).
- Intervento in corrispondenza delle colonne montanti (uso dei supporti di ferro).
- Ogni circuito elettrico contiene un collettore stabilizzato da un attore servo.
- La resistenza di isolamento è superiore a quella dei cavi: la resistenza di terra dovrà essere minima.

