


AL FINE DEL SUO RIUTILIZZO DIDATTICO/CULTURALE - FASE I

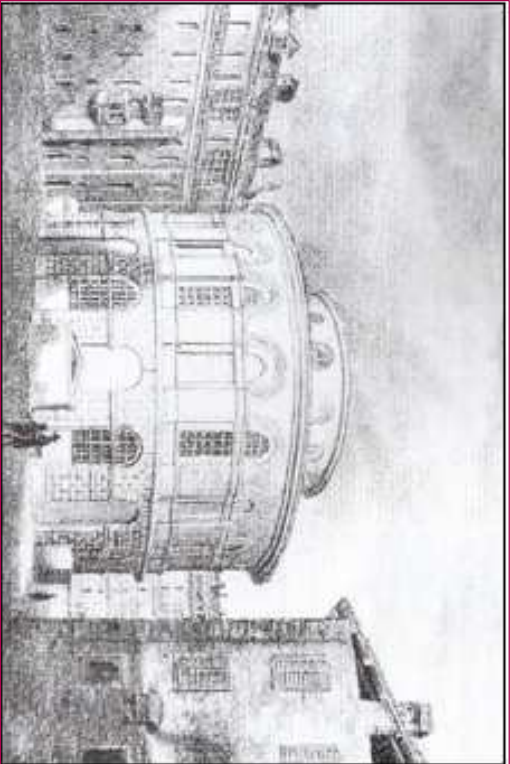

PROGETTO DEFINITIVO

[illegible]

IMPIANTI ELETTRICI

SCALA ELABORATO 1:100	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LEGENDA E SCHEMI DI PRINCIPIO	E03-06P
-----------------------------	--	---------

1:10	Novembre 2014
------	---------------

1	Novembre 2
---	------------

2015	Genovese Maurizio
------	-------------------

PROGETTO ALCUNE NOTE:

1) L'impianto d'illuminazione, almeno per la parte relativa alle aree museali in cui può accedere il pubblico, dovrà essere realizzato in modo da avere in ogni locale:

- Illuminazione con alimentazione di Sicurezza 1 (avente la funzione di illuminazione con alimentazione di Sicurezza 2
 - Illuminazione con alimentazione di Sicurezza 2
- Le alimentazioni Sicurezza 1 e Sicurezza 2 fanno capo ad un'adeguata corrente di alimentazione

2) Altri locali avranno invece l'illuminazione di sicurezza costituita da lampade con incorporato un gruppo autonomo di alimentazione;

2) Altri locali avranno invece l'illuminazione di sicurezza costituita da lampade con incorporato un gruppo autonomo di alimentazione;

c) Le scuoie di trivellazione (gli altri rappresentati) dovranno essere sistemate più prossime e più mascherate con opportuno pannello a filo parete.

5) L'accensione delle luci avverrà in genere dalla Control-Room (a p.t.) tramite il sistema di supervisione

7) In tutti i servizi igienici, saranno presenti dei rilevatori di presenza temporizzati, che comanderanno l'accensione delle luci e l'avviamento dell'estrattore dell'aria.

NOTE:

QZZZZ		QUADRO ELETTRICO A CUI FA CAPO IL CIRCUITO D'ILLUMINAZIONE
Circ.	N	N. DEL CIRCUITO D'ILLUMINAZIONE
Acc.	X Y Z U	N. DEL CIRCUITO DI ACCENSIONE

TABELLA NEI VARI LOCAL

- Numerazione delle lampade e dei dispositivi di comando (interruttori e pulsanti)

NUMERO DEL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE

- Se l'accensione è una sola per quel circuito si omette la numerazione dell'accensione;
- Le lampade di emergenza autoalimentate sono numerate con lo stesso numero del circuito normale e fa capo alla stessa protezione del rispettivo circuito normale;
- L'illuminazione delle Uscite di Sicurezza fa capo a protezione distinta.

LEGENDA ILLUMINAZIONE

[illegible]