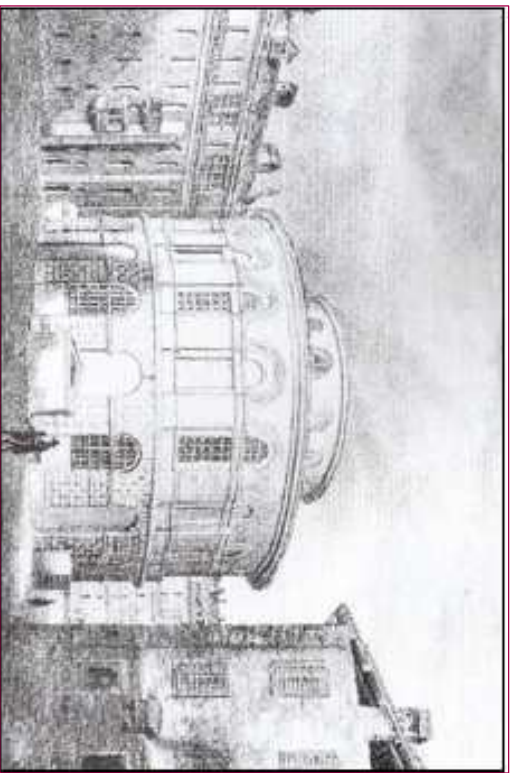


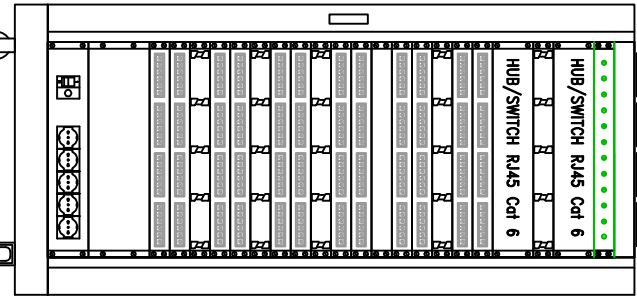
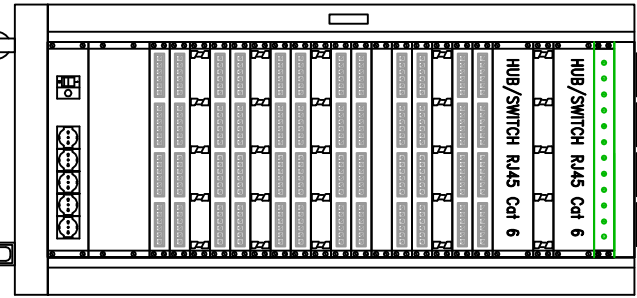
ED DI RECUPERO E RISISTEMAZIONE DELLA ROTONDA DEL TALL
AL FINE DEL SUO RIUTILIZZO DIDATTICO/CULTURALE - FASE I



PROGETTO DEFINITIVO

[illegible]

LEGENDA DEI SIMBOLI

-----	LEGENDA DEI SIMBOLI
-----	Cavo alimentazione 230 V - FG - OM 3x1,5
- - - - -	Cavo telefonico multiscopio
_____	Cavo UTP Ethernet Cat. 6
— · — · —	Fascio di cavi
_____	Cavo in FG di collegamento tra armadi
	Armadio Telefonico e Dati
_____	ARMADIO CS - CS
_____	ICD - ICD
	ARMADIO CS - CS
	ARMADIO CS - CS

PROGETTO (alcune note):

1) I cavi da segnale del tipo Ethernet devono essere posati distanziati dai cavi energia. Il loro percorso sarà in canale o tubazione metallica scidata separata da altri percorsi di cavi energia o da segnale.

(2) Tale soluzione va in genere adottata tutte le volte che i cavi Ethernet, condividendo il percorso, sono ad isolamento differente e non possono essere separati. In tal caso, la soluzione è di mettere i cavi Ethernet in un unico tubo, e di isolare l'intero tubo con un materiale isolante. In tal caso, il tubo deve essere isolato in modo da non essere influenzato dalle interferenze elettromagnetiche. In tal caso, il tubo deve essere isolato in modo da non essere influenzato dalle interferenze elettromagnetiche.

3) Ogni punto di lavoro (PdL) in cablaggio strutturato sarà in genere equipaggiato con n° 1 presa RJ45 Cat. 6 UTP in

esecuzione modulare, incasso su scatola su torretta o su pozzetto a pavimento con telaio di supporto e placca di finitura a scelta della D.L.

4) Ogni punto di lavoro in cablaggio strutturato sarà servito da n° 1 cavo 4 coppie twistate UTP in Cat. 6 iso LSZH, posati entro le montanti e nei tratti finali entro tubazioni in PVC o in metacolo di diam. min. 25 mm.

(5) I quadri Telefonata/Dati saranno interconnessi da cavi in FIBRA OTTICA a 12 fibre 50/125µ isolati con guaina tipo LSZH, posati nelle canalizzazioni previste.

6) I quadri Telefonisti Dati saranno anche interconnessi alla rete di telecomunicazioni attraverso la casella di attestamenti telecomunicazioni.

