


OPERE DI RECUPERO E RISISTEMAZIONE DELLA ROTONDA DEL TALUCCI
AL FINE DEL SUO RUTILIZZO DIDATTICO-CULTURALE - FASE I

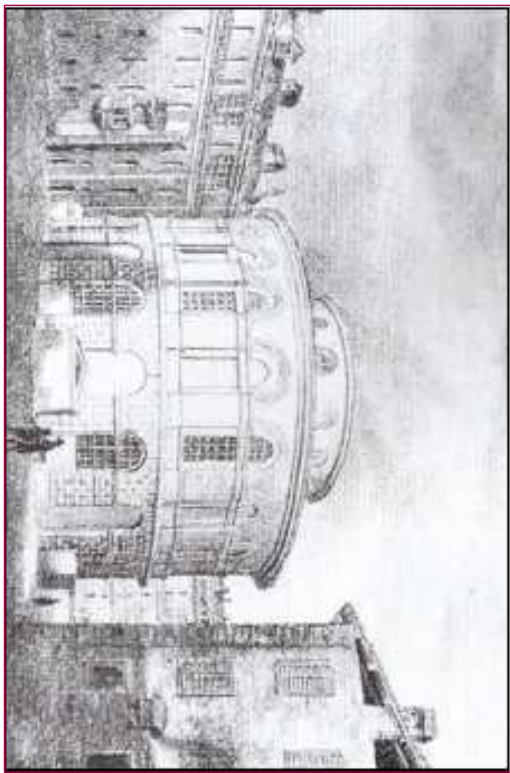

PROGETTO DEFINITIVO

Responsabile unico di Progettazione e Direzione del Servizio	Arch. Renzo Sura
Progettista per le opere architettoniche e di restauro	Arch. Angela Fazio
Progettista per le opere strutturali	Ing. Elena Grifone
Progettista per le opere impiantistiche	Ing. Alfonso Fina
Progettista per gli aspetti della prevenzione incendi	Ing. Fabrizio Bassano
Progettista per le opere della sicurezza	Arch. Gianni Ciambiarino
Supporto tecnico al progetto per gli aspetti architettonici	Arch. Manuela Castelli
Supporto tecnico al progetto per gli aspetti strutturali	Ing. Danilo Tibone
Collaborazione per le opere architettoniche	Coord. Roberto Sallio
Collaborazione per le opere strutturali	Coord. Luigi Balice
Collaborazione per le verifiche sullo stato di fatto, rilievi e per le opere di restauro	Coord. Paolo Capozzi
Collaborazione per le sezioni dei capitelli e dettagli costruttivi	Coord. Claudio Marcolino
Collaboratori per le opere impiantistiche	P.L. Francesco Farusi
Supporto tecnico al progetto per la redazione della scheda di restauro	P.L. Maurizio Caracciolo Dott.ssa Anna Scudaferrino Dott.ssa Barbara Bracci

IMPIANTI TERMOMECCANICI			
Scala	PIANTA PIANO SOTTOTETTO	T01 -05P	
Elaborato	1:100	IMPIANTO ANTINCENDIO	
Scala foglio	1:10	Revisione	Disegnatore
	Novembre 2014	Revisione	D.L. Anna Francesco
		Revisione	2015

LEGENDA	
	Idronte UNI 45 raggio azione 20 m.
	Tubazioni Idronte
	Estintore portatile capacità minimo 6kg
	Colonna Montante A.I.
	Attecco outstempo UN70
	Volvo o sfera da 4" con manglio estraibile
	Impianto Esistente

- NOTE
- Ref. DM 569/25 UNI10779 – UNI12485

– Attecco principale SMAT su Via Accademia Albertina 6 cod. 39036 diam 150mm

– portata SMAT 15 ltr/7sec

– Tutto l'impianto idrico antincendio esistente dovrà essere demolito;

– l'ingresso nell'edificio dell'impianto antincendio ovverie con tubo da 3"

– l'ingresso nell'edificio dell'impianto antincendio ovverie con tubo da 3"

– Zona protetta da idronte a raggio 20m;

– Idronte portatile 120l/min e pressione residua di bocchello di 1,5 bar;

– Estintori portatili con capacità estinguenti maggiori o uguali a 13A, almeno uno per ogni stanza e superficie

– Estintori portatili dovranno essere ubicati su apposita piastrina e dotati della cartellonistica.

– La cassetta idranti dovranno essere opportunamente mascherati con sportello di caratteristiche antincendio a filo parete e dotati di adeguata cartellonistica.

PIANO SOTTOTETTO

