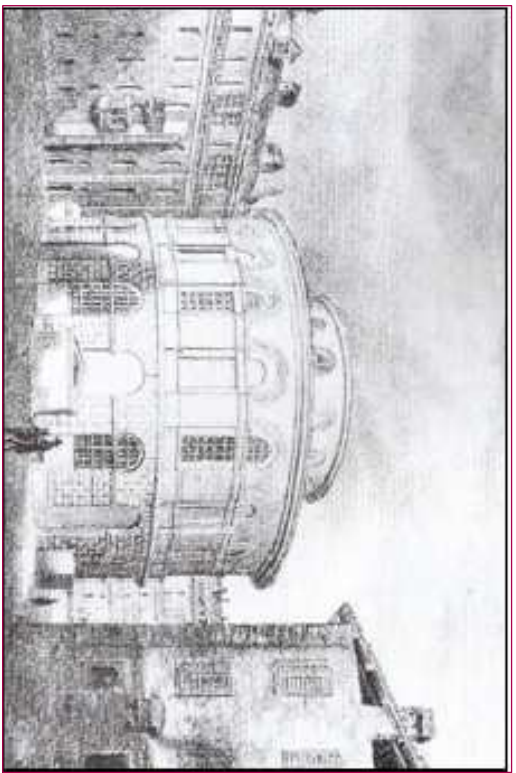


OPERE DI RECUPERO E RISISTEMAZIONE DELLA ROTONDA DEL TALUCCI
AL FINE DEL SUO RIUTILIZZO DIDATTICO/CULTURALE - FASE I







PROGETTO DEFINITIVO

Responsabile Unità progettuale e Organismo del servizio	Arch. Scandola Silvio
Progettista per le opere impiantistiche, di dettaglio	Ing. Stefano Cusi
Progettista per le opere impiantistiche	Ing. Stefano Cusi
Progettista per le opere impiantistiche	Ing. Stefano Cusi
Progettista per gli aspetti della prevenzione incendi	Ing. Claudio Massarotto
Progettista per gli aspetti della sicurezza	Arch. Massimo Cappelletto
Supervisore tecnico di progetto e di aspetti impiantistici	Ing. Michele Cappelletto
Calcolatore per il progetto e di aspetti impiantistici	Gen. Paolo Salvo
Calcolatore per le opere impiantistiche	Gen. Luigi Bello
Calcolatore per le opere impiantistiche	Gen. Paolo Cappelletto
Calcolatore per la verifica Saba 2010 di Stato, RPA e per le opere di restauro	Gen. Paolo Cappelletto
Calcolatore per le verifiche di stabilità e dettagli costruttivi	Gen. Claudio Massarotto
Calcolatore per le verifiche impiantistiche	Dr. Francesco Ferretti
Calcolatore per le verifiche sismico-strutturali	Dr. L. Mutilato Coroneo
Supervisore specializzato al progetto per la redazione della Statica ed al restauro	Dott.ssa Laura Padua Santilimone Dott.ssa Barbara Bianchi

IMPIANTI TERMOMECCANICI

SCALA ELABORATO 1:100	PIANO PRIMO IMPIANTI TERMICI DISTRIBUZIONE CANALI		T04-03P
SCALA PILOT 1:10	EMISSIONE Novembre 2014	REVISIONE Novembre 2015	DISSEGNAZIONE PI. Ferrari Francesco

LEGENDA

	Cassina motore impiallo Analogo per Estrazione ed Immissione
	Unità ventilconvionizzati con recuperatore di calore compatti di Bocchetta lineare di mandata con una fetella di mandata 100x325 mm
	Bocchetta di mandata
	Ugello scivolo, variabile di mandata giro completo di serranda di ventura (diam. 180)
	Girgole di riprese giro completo di serranda di mandata (400x300) - Sezione nella 600 cm2
	Girgole di riprese giro completo di serranda di mandata (400x600) - Sezione nella 1200 cm2
	Bocchetta di Ripresa
	Serranda Regulonuco
	Ventilatore per tirino in pressione
	

NOTA:
I Locali necessitano di impianto di aria meccanizzata.
L'aria viene prelevata ed immessa tramite recuperatori di calore.
I ventilatori si attivano, nella rispettiva colonna, solo quando c'è presenza di persone in uno dei locali sovrapposti appartenenti alla stessa colonna.

PIANO PRIMO

