


AL FINE DEL SUO RIUTILIZZO DIDATTICO/CULTURALE - FASE I

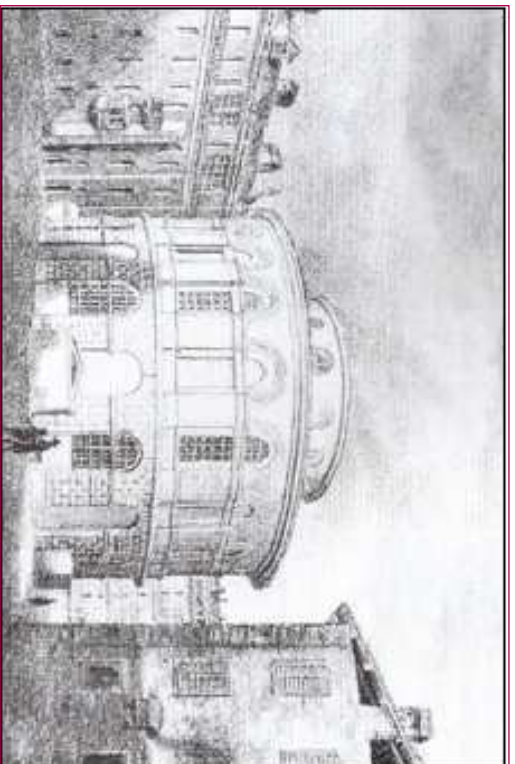


PROGETTO DEFINITIVO

Responsabile per la Comunicazione e l'Officina del Servizio	Alex Scudato Sura
Responsabile per le opere architettoniche e di restauro	Arch. Anselmi Russo
Responsabile per le opere murarie	Ing. Giulio Carlini
Responsabile per le opere impiantistiche	Ing. Alfonso Fani
Responsabile per gli aspetti della prevenzione incendi	Ing. Gaetano Pizzarello
Responsabile per le opere della sicurezza	Gen. Claudio Chiantera
Supplente tecnico al progetto per gli aspetti impiantistici	Arch. Massimo Cappelletti
Supplente tecnico al progetto per gli aspetti strutturali	Ing. Danilo Tondo
Collaboratore per le opere architettoniche	Gen. Enrico Sallio
Collaboratore per le opere impiantistiche	Gen. Luigi Belfi
Collaboratore per le opere murarie	Gen. Paolo Caporali
Collaboratore per le opere della sicurezza	Gen. Claudio Maccione
Collaboratore per le opere della prevenzione incendi	P. Cazzucchi Ferri
Collaboratore per le opere strutturali	P. Mammolito Cinesca
Collaboratore per le opere impiantistiche	Dott.ssa Maria Paola Scalfimonte
Collaboratore per le opere architettoniche	Dott.ssa Barbara Biondi
Supplente tecnico al progetto per la redazione della	
proiezione di massima	

IMPIANTI TERMOMECCANICI

SCALA ELABORATO 1:100	IMPIANTO AEREAULICO SCHEMA ALTIMETRICO 1		T04-06P
SCALA PILOT 1:10	EMISSIONE Novembre 2014	REVISIONE Novembre 2015	
DISCINATORE P.L. Ferrari Francesco			

LEGENDA

 LEGENDA	
	Colonna mobile: impilabile Acciaio inox per Estrazione ed Immissione
	Unità ventilazione/condizionatori con recuperatore di calore, compili di 100% e ventilatori
	Unità: struttura prefabbricata di metallo zincato completo di servizio di trazione (diesel, 100)
	Stagione a riprese ante completo di servizio di trazione (400/2000) - Stazione nella 600 cm2
	Stagione a riprese ante completo di servizio di trazione (400/2000) - Stazione nella 1200 cm2
	Termoisolante per il servizio di trazione
	Colonna estrazione servizi.
	Colonna mobile servizi.

NOTA:
i Locali necessitano di impianto di aria meccanizzata. L'aria viene prelevata ed immessa tramite recuperatori di calore. I ventilatori si attivano, nella stessa colonna, solo quando c'è presenza di persone in uno dei locali sovrapposti appartenenti alla stessa colonna.

