


AL FINE DEL SUO RIUTILIZZO DIDATTICO/CULTURALE - FASE I

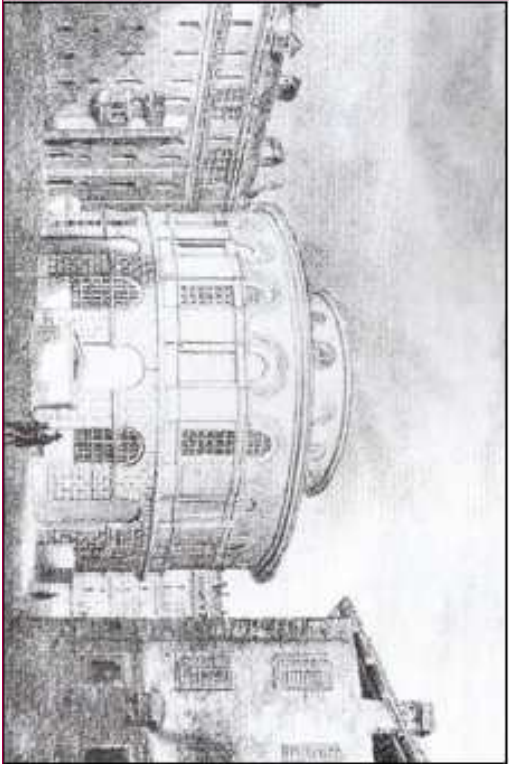

PROGETTO DEFINITIVO

[illegible]

SCALA ELABORATO	IMPIANTO AERAUICO SCHEMA ALTIMETRICO 2		T04-07P
SCALA PILOT	EMISSIONE	REVISIONE	DISEGNATORE
1:10	Novembre 2014	Novembre 2015	PI. Ferruti Francesco

IMPIANTI TERMOMECCANICI

	Colore indicante Impulso Acustico per Estrazione ed emissione
	Differenza di mandata moltiplicazione 30x/3000 provvisto di cassetto di ricambio per tubo ventilato 400 e servizio di installare
	Unità ventilatore che riscalda i pori pressa dell'attorno e la fine in ambiente
	Differenza linea di mandata nel completo di servizio di tiratura (dimensioni 1000 x 32)
	Termostato regolazione Temperature ambiente
	Conole mandata oro per Ventilare (PVC PPO)
	CANALE MANDATA
	CANALE RIPRESA
	CANALE PRESEA D'ARIA ESTERNA (PVE)
	CANALE ESPULSIONE ARIA
	Servizio Tagliacuo
	Trasmissione recotto condensa entro 40 mm

NOTA 1: I secoli "vabbai" di piani terra, primo e secondo saranno riscaldati con aria calda, la macchina per tale scopo è un ventilatore con batterie calde, alimentata dall'impianto radiatori. Il riscaldatore (che finge da rimbombi d'aria nel periodo di non riscaldamento) sarà alimentato da un generatore di calore a olio. I piani "vabbai" saranno riscaldati da sei in dieci diverse temperature (temperatura di base 14° in tutti per i "vabbai"), quello che avrà la funzione di regolare la temperatura del riscaldatore sarà quello del piano terra. L'avvicinamento del ventilatore sarà opportuno ritrovare un orologio programmabile sul quale si possono impostare gli orari di avviamento (es. durante il giorno) e di spegnimento (es. durante la notte).

Caratteristiche del RISCALDATORE

Portato in immissione (m^3/h) 109
Portato in estrazione (m^3/h) 0

Potenza 16 kW
prevalenza 70 mmH2O

predisporre per la futura macchina per la climatizzazione del piano interrato.

