


E DI RECUPERO E RISISTEMAZIONE DELLA ROTONDA DEL TALL
AL FINE DEL SUO RIUTILIZZO DIDATTICO/CULTURALE - FASE I

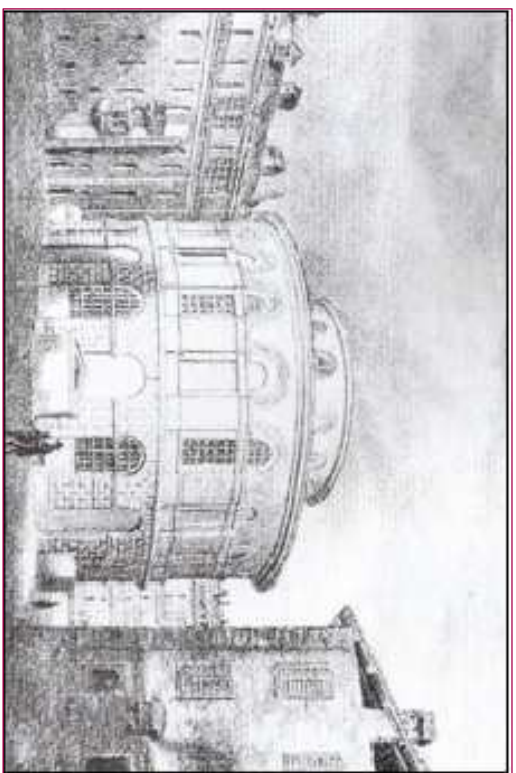

PROGETTO DEFINITIVO

[illegible]

IMPIANTI TERMOMECCANICI

SCALA ELABORATO	SCALA		T06-02P
1:100	PIANTA PIANO TERRA IMPIANTO IDRICO - SCARICHI		
SCALA PILOT	EMISSIONE	REVISIONE	DISEGNATORE
1:10	Novembre 2014	Novembre 2015	P.L. Ferruti Francesco

LEGENDA

	LEGENDA
	Istallazione acqua fredda
	Istallazione acqua calda
	Cilindrino montante Scirochi (S) su ventilazione scrochi
	Cilindrino montante impianti Idrici (A)
	Istallazione scrochi acque usate (notti)
	Istallazione scrochi acque usate e neri da 110 mm
	Istallazione foggepietra Nera diam. 250 mm in PVC
	Pavimento di scarico interno
	Pavimento di scarico esterno in ceramica

Impianti di Scarico

Le perdite minime adottabili per le varie situazioni di scarico sono:

- difamazioni d'allacciamento degli apparecchi: $p \geq 1,5\%$;
- collettori di acque usate: $p \geq 1,0\%$;
- fognaia interrata principale: $p \geq 1,0\%$;

I diametri minimi sono:

- vaso : diam. 90 mm
- colonna montante: diam. 110 mm
- collettore interrato: diam. 250 mm (Lavorazione prevista nella parte eccle,

Tubazioni in PVC - PN 10

Il punto di allaccio alla fognatura nera della SMATè:

La realizzazione della fognatura principale dal piano interrato all'altezza in fognatura SMAT è prevista nella parte esdile.

PIANO TERRENO

