


AL FINE DEL SUO RIUTILIZZO DIDATTICO/CULTURALE - FASE I

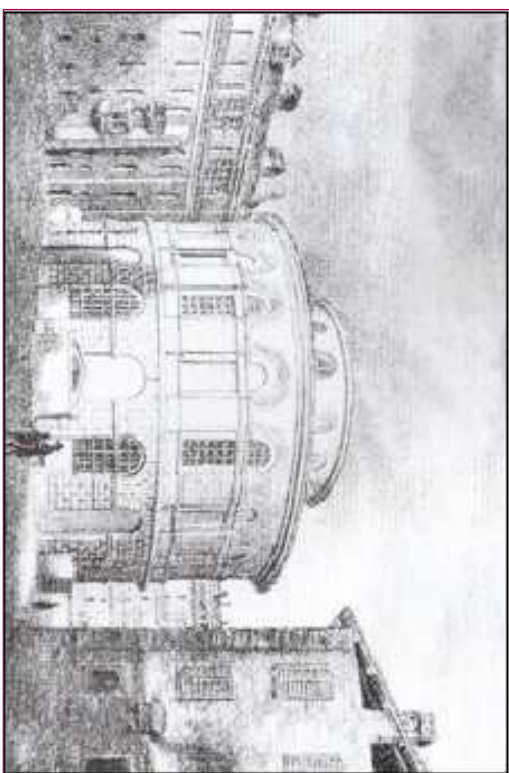

PROGETTO DEFINITIVO

[illegible]

IMPIANTI TERMOMECCANICI

SCALA ELABORATO 1:100	PIANTA PIANO SECONDO IMPIANTO IDRICO - SCARICHI
-----------------------------	--

1:10	CHIAPORE	CHIAPORE	P.I. Ferrari Francesca
Novembre 2014	Novembre 2015		

1:10	CHIAPORE	CHIAPORE	P.I. Ferrari Francesca
Novembre 2014		Novembre 2015	

1:10	CHIAPORE	CHIAPORE	P.I. Ferrari Francesca
Novembre 2014	Novembre 2015		

LEGENDA

LEGENDA	
	Isolazione acqua freddo
	Isolazione acqua caldo
	Isolazione acqua caldo
	Cosentino montante Scatelli (S) a ventilazione scotch
	Cosentino montante Impianti Idrici (A)
	Isolazione scotch acqua calda (hot)
	Isolazione scotch acqua calda e mare da 110 mm
	Isolazione Isopleth Nera da 250 mm in PVC
	Plafond a scotch interno
	Plafond a scotch interno in stucco

Impianti di Scarico

Impianti di Scarico

- Le perdite minime accettabili per le varie dimensioni di sifono sono:
- dimensioni d'allacciamento degli apparecchi: $p = 1,5\%$;
 - collettori di acque usate: $p = 1,0\%$;
 - fognaia interrata principale: $p = 1,0\%$;
- I diametri minimi sono:

I diametri minimi sono:

- tiraggio: diam. 50 mm
- vaso : diam. 90 mm
- colonna montante: diam. 110 mm
- collettore inferiore: diam. 250 mm (l'avvicinazione prevista nella parte esile)

Tubazioni in PVC - PN 10

Tubazioni in PVC - PN 10

Tubazioni in PVC - PN 10

Tubazioni in PVC - PN 10

Tubazioni in PVC - PN 10

Tubazioni in PVC - PN 10

Tutti gli scarichi del presente impianto sono da collegare in fognatura nera.

Il punto di affaccio alla fognatura nera della SMATè:

1) *lognatura S.M.A.I.* di Via Principe Amedeo;

La realizzazione della fognatura principale dal piano interrato all'allaccio in fognatura SMAT è prevista nella parte esile.

PIANO SECONDO

