




ERO E RISISTENZA DELLA RO
SUO RIUTILIZZO DIDATTICO/CULT

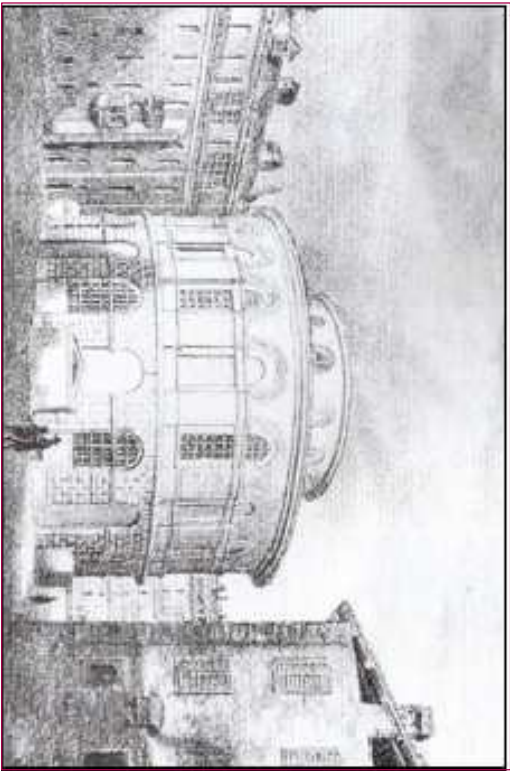

PROGETTO DEFINITIVO

[illegible]

IMPIANTI TERMOMECCANICI

ELABORATO 1:100	SCHEMA ALTIMETRICO	T06-05P
--------------------	--------------------	---------

SCALA PLOI 1:10	EMISSIONE	REVISIONE	DISEGNATORE
	Novembre 2014	Novembre 2015	P.L. Ferrari Francesco

LEGENDA

LEGENDA	
	Tabacchiere acqua fredda
	Tabacchiere acqua calda
	Tabacchiere acqua calda
	Tabacchiere acqua calda
	Tabacchiere acqua calda
	Tabacchiere acqua calda
	Tabacchiere acqua calda
	Tabacchiere acqua calda
	Tabacchiere acqua calda
	Tabacchiere acqua calda
	Tabacchiere acqua calda
	Tabacchiere acqua calda
	Tabacchiere acqua calda
	Tabacchiere acqua calda
	Tabacchiere acqua calda
	Tabacchiere acqua calda
	Tabacchiere acqua calda

Impianti di Scarico

Le pendenze minime adottabili per le varie direzioni di scarico sono:

- dimensioni di attacco: $p \geq 1,5\%$;
 - collettori di acque usate: $p \geq 1,0\%$;
 - fognaia interrata principale: $p \geq 1,0\%$;
- I diametri minimi sono:

- vaso : diam. 80 mm

- collettore interrato: diam. 250 mm (Lavorazione prevista nella parte edile)

Tubazioni in PVC - PN 10

Tutti gli scarichi del presente impianto sono da colle-

Il punto di allaccio alla fognatura nera della SMATè:

1) fogliatura SMAT di Via Principe Amedeo;

