

Divisione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica
Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport

Corso Ferrucini n. 122 - 10141 - Torino
Tel. 011.01125859 - 011.01125946 - Fax 011.01125852

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI
(CODICE OPERA 4048)



PARTICOLARI VARI

ID FILE
Scala 1:20
Data Maggio 2016
AGG.

3

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
(D. Leg. n. 81/06 ex art. 93 c. 3):


Arch. Dario Campanale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Eugenio Barbirato


PARTICOLARE STRATIGRAFIE - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI ESISTENTI - Scala 1:20

PAVIMENTAZIONE SEMIFLESSIBILE

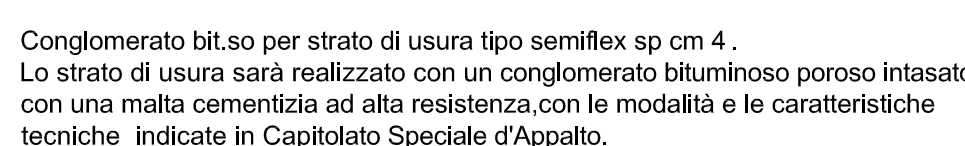


Supporto Esistente

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO

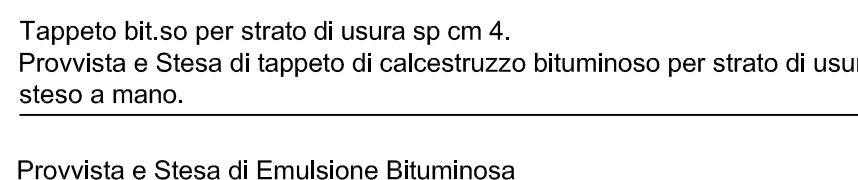

Supporto Esistente

POZZETTO - PIANTA

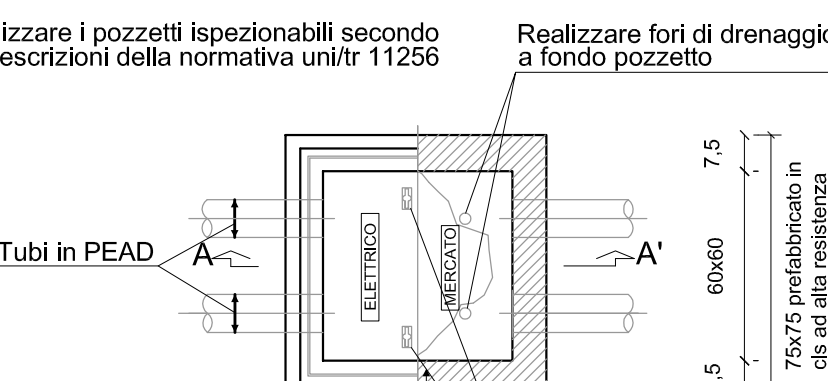

Pozzetto prefabbricato in cls ad alta resistenza, armato e vibrato con $f_{ck} = 40 \text{ N/mm}^2$, realizzato e marchiato secondo norma uni en 1917

levamento del chiusino

Crusino in ghisa estensibile, dimensioni di passaggio 50 cm, coperchio con scritta "elettrico mercato" e in telaio completo dei supporti di fissaggio e/o ancoramento min. 100 mm - profondità di ancoramento 50 mm - supporto elastico antirumore e antibattimento.

È consentito utilizzare 50 Pozzetti in getto di c/c Rck min. 50 N/mm² a norma UNI91 11250 con spessore di c/c min. 15 cm.

Quota piano stradale

Malta di cemento Rck 50 N/mm² per fissaggio telaio e sigillature

Pozzetto prefabbricato c/c c/c = 40 N/mm²

Anello di prolunga parete prefabbricato in c/c c/c = 40 N/mm² a norma UNIEN 191 di adeguata altezza dal quota del piano di riferimento

50 cm

Profondità di ancoramento

con elemento di fondo

Tubi in PEAD

Sottofondo in
cls Rck 15 N/mm

Realizzare foro di drenaggio a
fondo pozzetto

66

70

38

(in rapporto alla pila)

pila in cemento

NB: eseguire accurata e solidale sigillatura fra tubi e pareti del pozzetto nonché fra pozzetto e anello di prolunga parete prefabbricato con malta di cemento Rck 50 N/mm²


E' consentito utilizzare pozzetti
in getto di cls Rck min. 50 N/mm²
a norma UNI/rt 11256 con spessori

Quota piano stradale

Anello di prolunga prefabbricato in calcestruzzo a norma UNI 9393, di h adeguata alla quota stradale


Realizzare fori di drenaggio a fondo pozzetto

CAVIDOTTI SEZIONI TIPO - A 2 TUBI

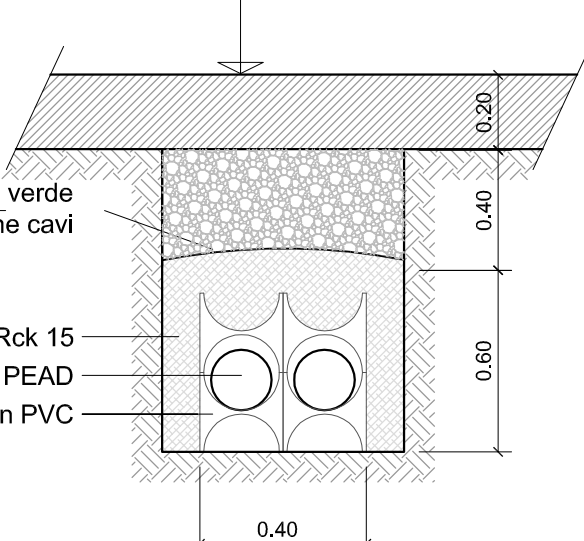


Clz F	Tublin
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

CAVIDOTTI SEZIONI TIPO - A 3 TUBI

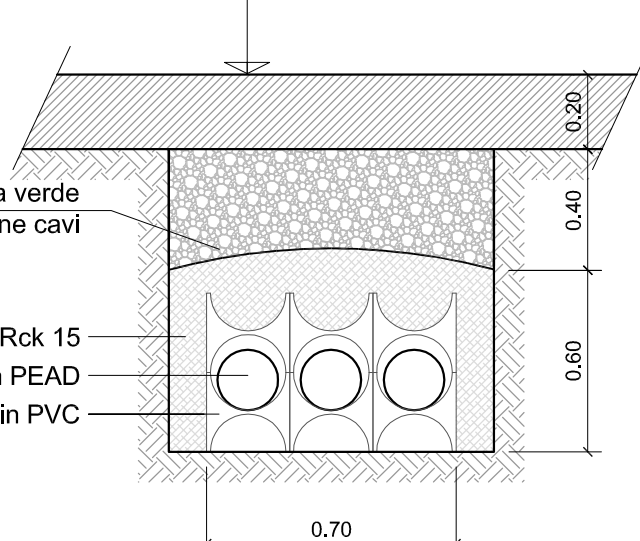

Tubing

CAVIDOTTI SEZIONI TIPO - A 4 TUBI

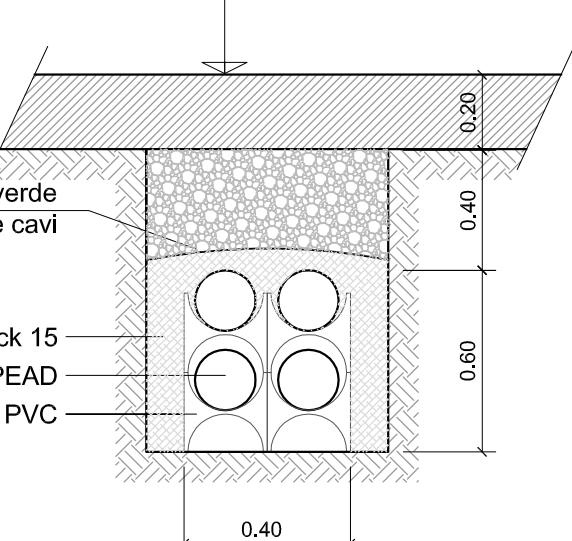Cis Re
Tubulin B